



Induktionsspis NI7-8TE

Mareno induktionsspis NI7-8TE har fyra Ø23 cm kokzoner på 3,5 kW vardera. Spisen kan även levereras med 4×5 kW, Ø23 cm. Den 6 mm tjocka Ceran®-hällen (75×57 cm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg och individuellt för de fyra zonerna.

Effektiv och energisnål

Mareno induktionsspis NI7-8TE är snabb och har god kapacitet, med verkningsgrad över 90%. Enheten har kastrullavkänning som aktiverar uppvärmningen, är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation. En zon kokar upp 5L vatten på ca 8 minuter. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Lång livslängd

Mareno 70 induktionsspis är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Kokkärlen måste vara avsedda för induktion. Bästa effekt uppnås om ett Ø12–23 cm kokkärl med plan botten centreras på zonen. Mareno enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP70-80i används. Induktionsspisar kräver kylluft underifrån och bör ej placeras under överhylla där tunga föremål förvaras. Induktionsspisen ska inspekteras av behörig tekniker någon gång per år.


Tillbehör: Avställningskant, spisaräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran och lackering i valfri RAL-färg. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

Tekniska specifikationer:

Effekt	14 kW / 20 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	25 A / 32 A
Rek. anslutningskabel	4×6 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	800×730×250 mm
Vikt bto/nto	55/-- kg



Induktionsspis NI7-8TE Installationsritning

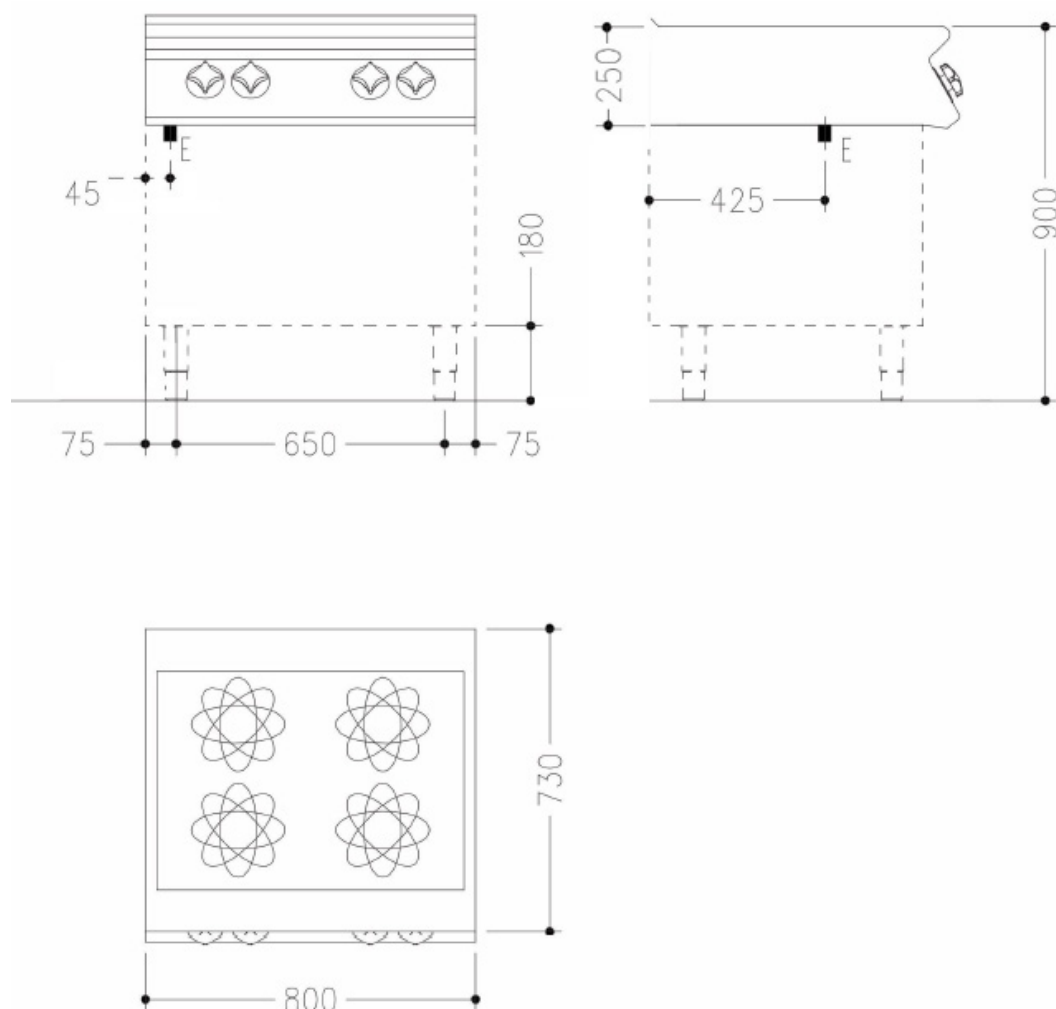

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- AF – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.