



## Induktionswok NIW9-4TE

Mareno induktionswok NIW9-4TE har en Ø30 cm kokzon på 5 kW. Den 10 mm tjocka kupade Ceran®-hällen är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg.

### Effektiv och energisnål

Mareno induktionsspis NIW9-4TE är snabb och har hög kapacitet med verkningsgrad över 90%. Enheten har kastrullavkänning, som aktiverar uppvärmningen, är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno 90 induktionsspis är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Bästa effekt uppnås om rundbottnad wokpanna Ø36 cm används. Kockäret måste vara avsett för induktion. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-4 används.

Tillbehör: Avställningskant, spisaräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.


### Tekniska specifikationer:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Effekt                | 5 kW                  |
| Anslutning el         | 400V 3N~ 50Hz AC      |
| Rek. säkring          | 10 A                  |
| Rek. anslutningskabel | 4×1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutning gas        |                       |
| CE-kategori gas       |                       |
| Anslutning VA         |                       |
| Dimension B×D×H       | 400×900×250 mm        |
| Vikt bto/nto          | 54/-- kg              |



## Induktionswok NIW9-4TE

### Installationsritning

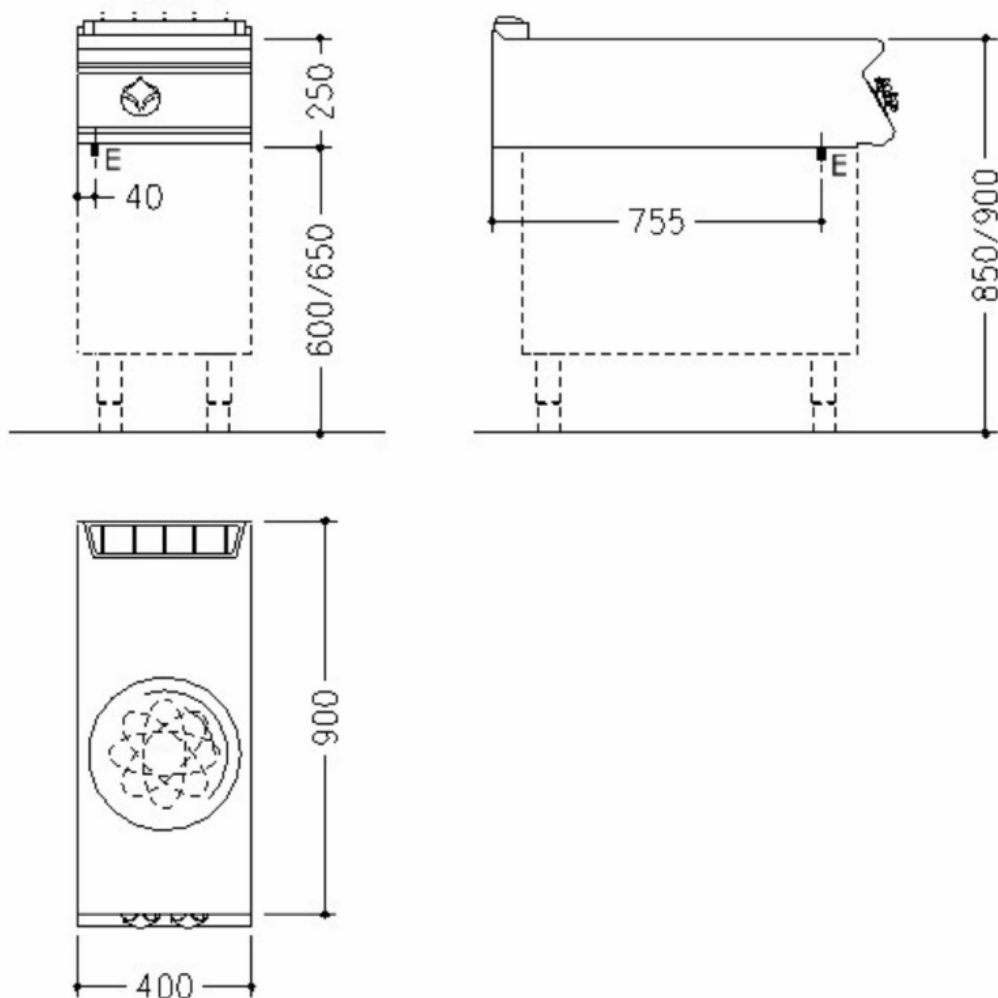

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.