

Kromstekhäll gas FT74GLCT - FT74GLCG

Mareno kromstekhäll FT74GLC har 7 kW effekt och en slät, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och spegelpolerad. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras med gastermostat mellan 0-280°C.

CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



FT74GLCT



FT74GLCG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT74GLC har hög effekt och aktiv stekyta på 335x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Kromstekhäll gas FT74GLCT - FT74GLCG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT74GLCT är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-. FT74GLCG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT74GLCT	FT74GLCG
Effekt	7 kW	7 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension BxDxH	400x750x250 mm	400x750x900 mm
Stekyta	335x530 mm	335x530 mm
Vikt	50 kg	65 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Kromstekhäll gas FT74GLCT - FT74GLCG

INSTALLATIONSFRITNING

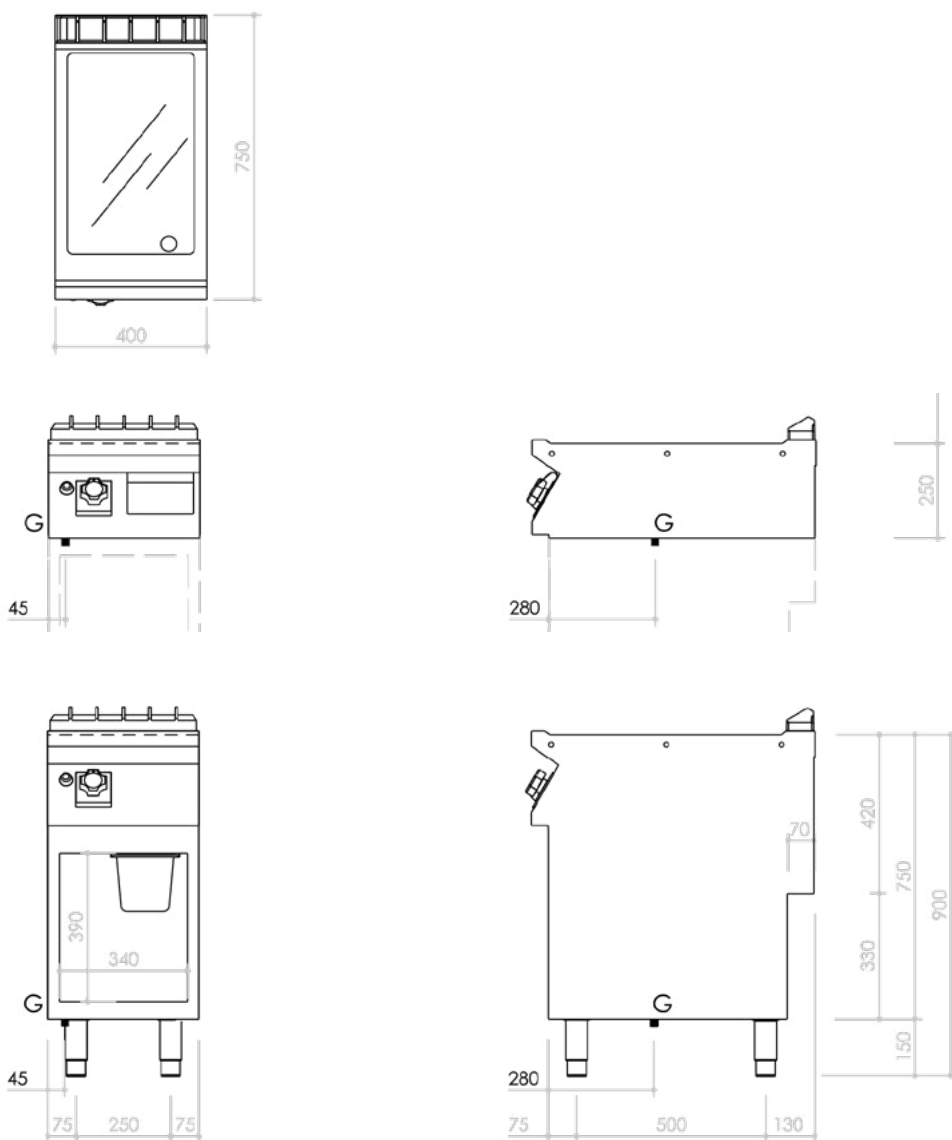

SYMBOLFÖRKLARING: **E** - Elanslutning **G**- Gasanslutning **KV**- Kallvattenanslutning **S**- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.