

Fritös FR94E10KT - FR94E10KA

Mareno FR94E10K har en bassäng på 10 liter och 9 kW effekt. Temperaturen regleras med elektronisk termostat mellan 100 – 185°C. Digital display. Elementet kan fällas upp ur i bassängen vilket förenklar rengöring. FR94E10KT har frontavtappning och FR94E10KA har bottenavtappning i underskåpet. Enheten levereras med korg och lock.



FR94E10KT



FR94E10KA

Effektiv

Mareno's fryer FR94E10K has high capacity and heats up very quickly. From stand temperature 140°C it takes up to 180°C in only a few minutes. The temperature should be lowered when the fryer is not used, it prolongs the oil's life span. Suitable for all large kitchens.

Fritös FR94E10KT - FR94E10KA

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR94E10KT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-. FR94E10KA är en golvmödel med öppet underskåp och dörr.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FR94E10KT	FR94E10KA
Effekt	9 kW	9 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	16 A	16 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm ²	5×2,5 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×920×250 mm	400×920×900 mm
Tankvolym	10 L	10 L
Vikt	32 kg	54 kg




Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

TILLBEHÖR:

Korgar, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisiräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-GEL).

Fritös FR94E10KT - FR94E10KA

INSTALLATIONSITNING

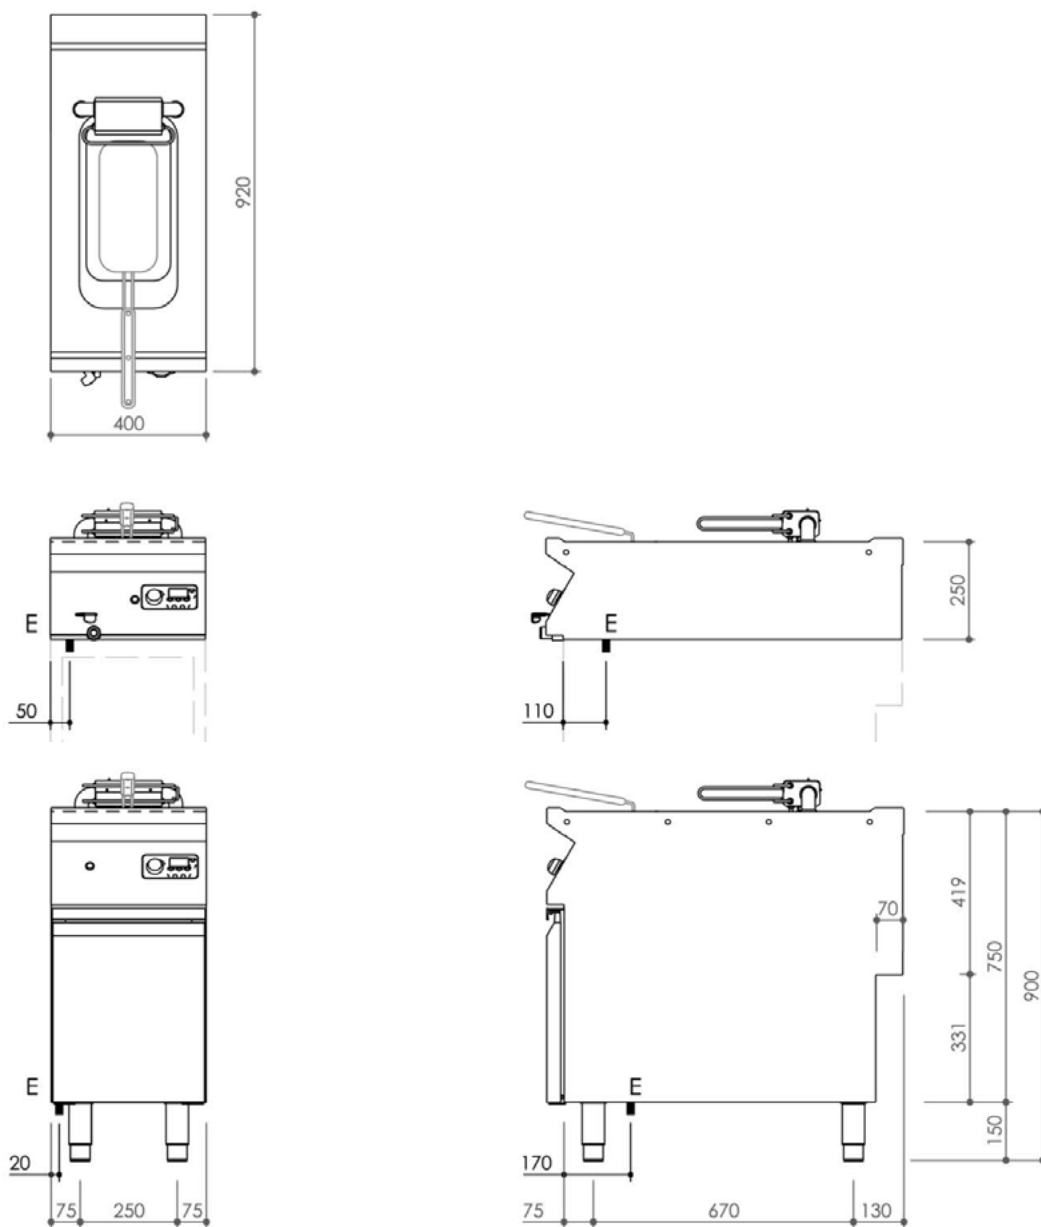

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.