

Fritös FR96E10T - FR96E10A

Mareno FR96E10 har två bassänger på 10 liter och 18 kW effekt. Temperaturen regleras med termostat mellan 100 – 185°C. Elementen kan vridas i bassängen vilket förenklar rengöring. FR96E10T har frontavtappning och FR96E10A har bottenavtappning i underskåpet. Enheten levereras med två korgar och lock.



FR96E10T



FR96E10A

Effektiv

Mareno's fryer FR96E10 has high capacity and heats up very quickly. From idle temperature 140°C to preheating temperature 180°C in only a few minutes. The temperature should be lowered when the fryer is not used, it prolongs the oil's life span. Suitable for all large kitchens.

Fritös FR96E10T - FR96E10A

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR95E10T är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-. FR96E10A är en golvmödel med öppet underskåp och dörr.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FR96E10T	FR96E10A
Effekt	18 kW	18 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	32 A	32 A
Rek. anslutningskabel	5×4 mm ²	5×4 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	600×920×250 mm	600×920×900 mm
Tankvolym	10 + 10 L	10 + 10 L
Vikt	45 kg	58 kg




Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

TILLBEHÖR:

Korgar, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisiräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-GEL).

Fritös FR96E10T - FR96E10A

INSTALLATIONSÖRNING

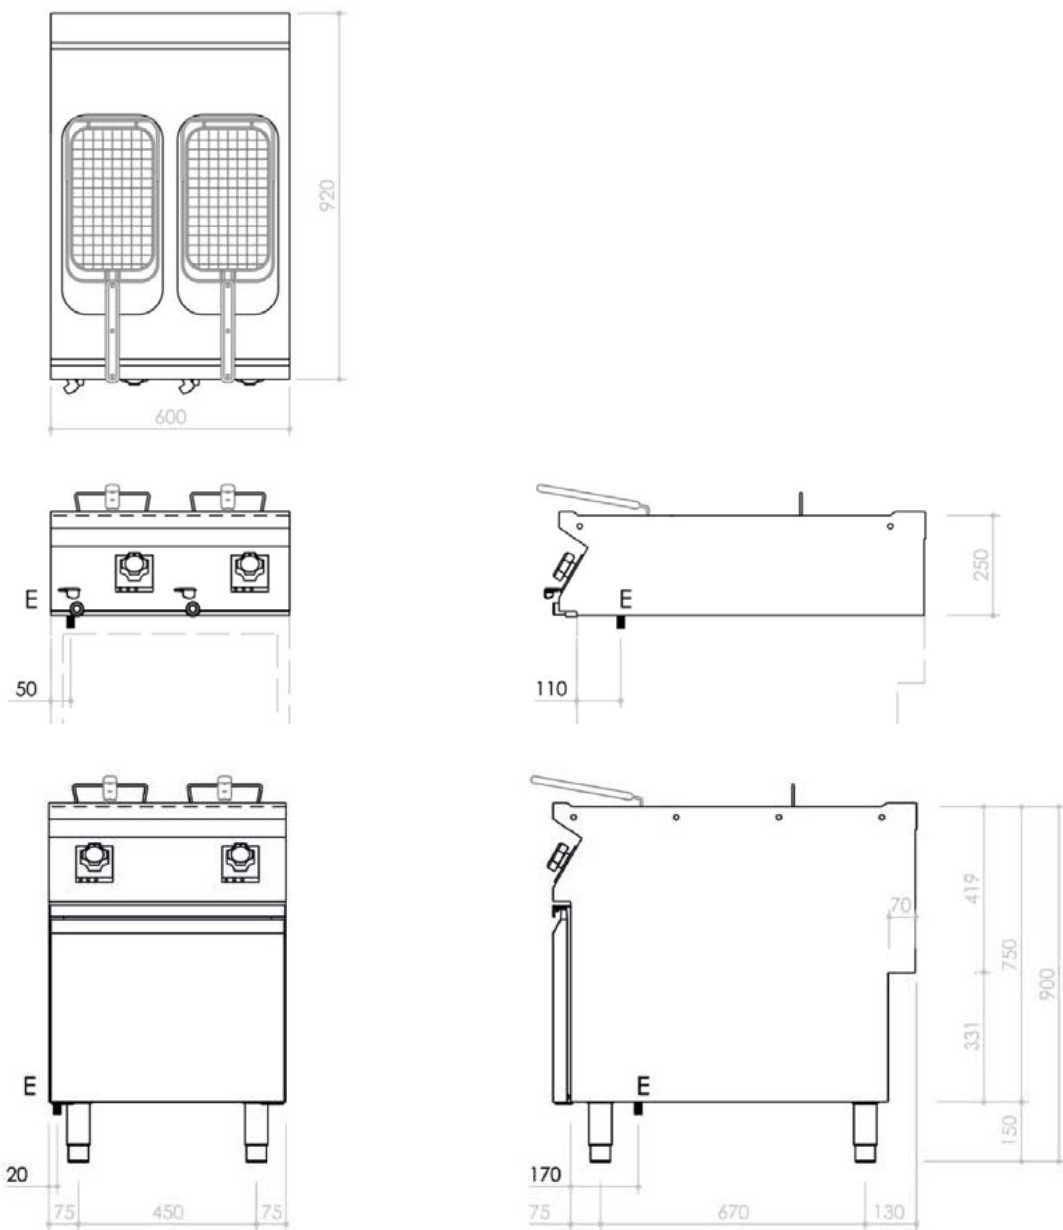

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.