

Kromstekhäll gas FT912GLCT - FT912GLCG

Mareno stekhäll FT912GLC har 31,5 kW effekt och en slät stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och spegelpolerad. Enheten har två stora uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras i tre zoner med gastermostat mellan 90-280°C.



Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT912GLC har hög effekt och aktiv stekyta på 1135x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök

Kromstekhäll gas FT912GLCT - FT912GLCG

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Mareno kromstekhäll gas är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.

Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT912GLCT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.

FT912GLCG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT912GLCT	FT912GLCG
Effekt	31.5 kW	31.5 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension B×D×H	1200×920×250 mm	1200×920×900 mm
Stekyta	1135×700 mm	1135×700 mm
Vikt bto	149 kg	174 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Kromstekhäll gas FT912GLCT - FT912GLCG

INSTALLATIONSITNING

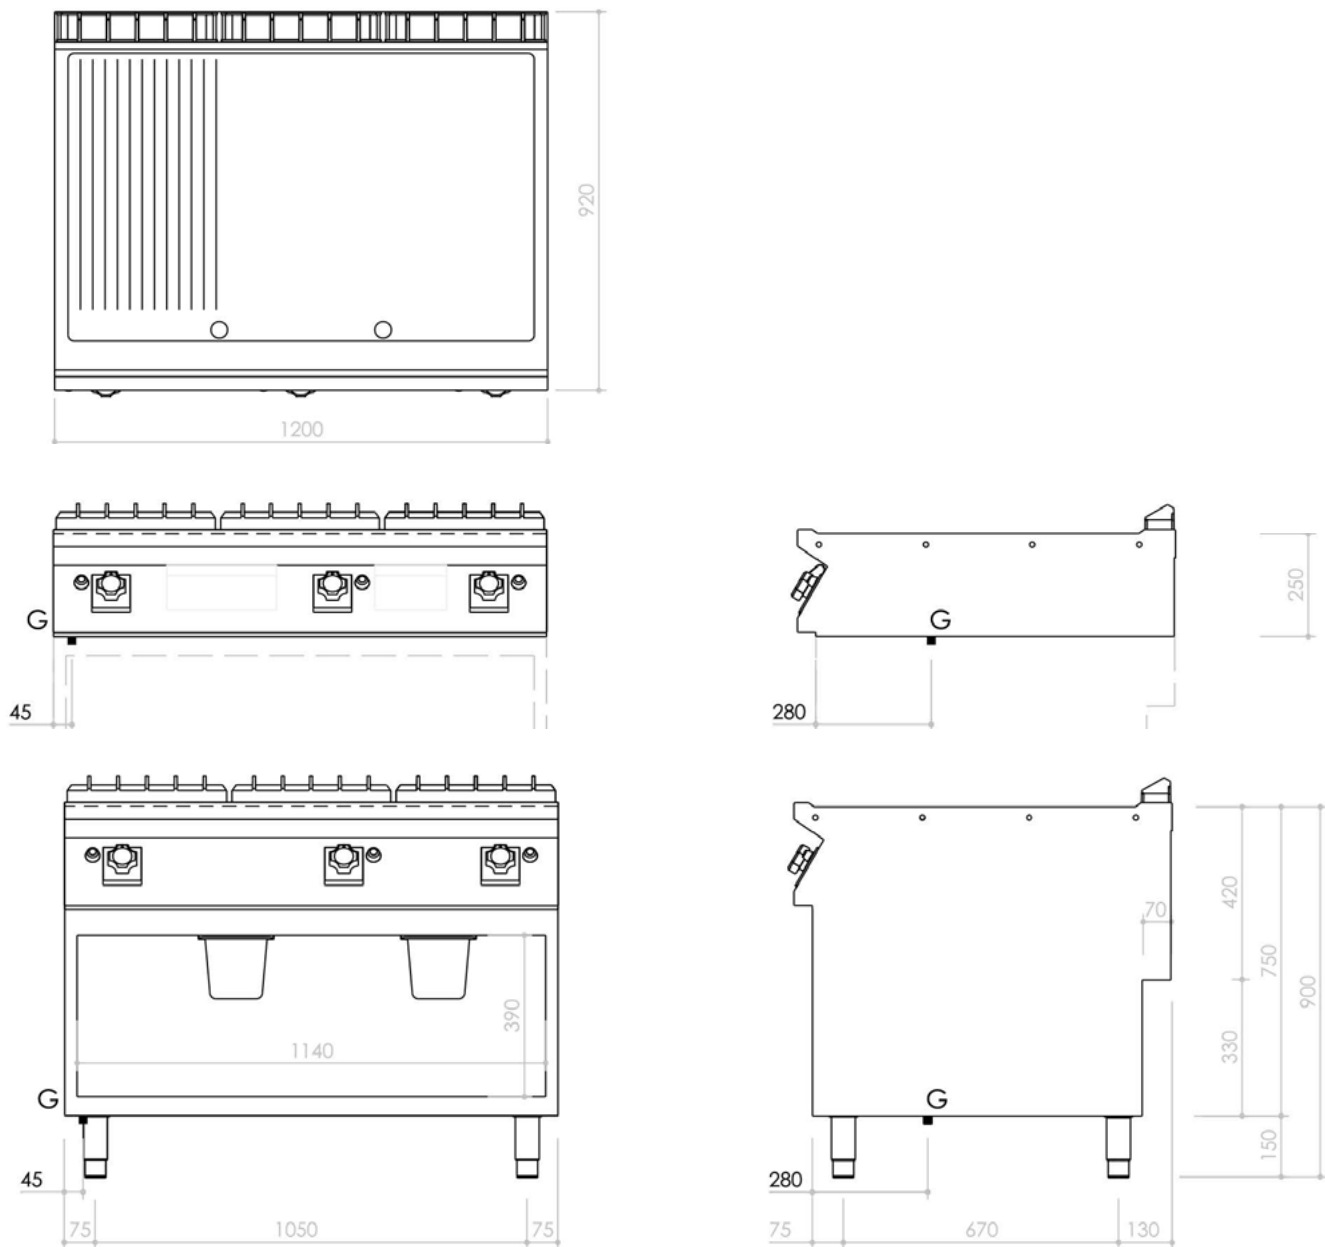

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.